


Detektor GI30

Detektory GI30 sú určené pre detekciu výbušných plynov a pár horľavých látok vo vnútorných priestoroch ako sú napr. kotolne, technologické prevádzky, garáže a priestory pre prestavbu aut na LPG a pod. Detektory využívajú pre meranie koncentrácie plynu žhavený polovodičový senzor, ktorého aktívna látka mení svoju vodivosť pri prítomnosti plynnej látky, ktorá reaguje s kyslíkom. Pre správnou činnosť musí byť v plynnej zmesi okolo senzora kyslík, detektor nemožno prevádzkovať v bezkyslíkatej atmosfére. Signál zo senzora je vyhodnocovaný v elektronike detektora, ktorá podľa stavu senzora ovláda výstupné spínače a riadi funkciu detektora.

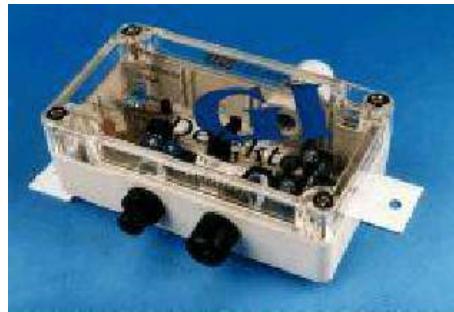


Odvodený typ od detektora GI31 s označením GI31 má zhodné parametre s ohľadom na detekciu horľavého plynu. GI31 má zvýšené krytie pre použitie v priestoroch, kde je vyšší stupeň nebezpečia výbuchu - pre prostredie ZONA 2.


Detektory GI30 pracujú v bezústredňovom režime. Nastavenie strážených medzi koncentrácie sa nevykonáva v ústredne, ale pomocou nastavovacích prvkov na doske elektroniky detektora. Výstupom detektoru je potom dvojstavový signál o prekročení (alebo neprekročení) nastavenej koncentrácie. Detektory GI30 môžu byť použité samostatne (pri zabezpečení menších priestorov), tak aj v skupinovom zapojení viacej kusov v rozsiahlejších objektoch. Pri skupinovom zapojení je možné prepojiť detektory do tzv. paralelnej zbernice (viď ďalej), kedy o prekročení povolenej koncentrácie rozhoduje detektor. V tomto režime nie je možné elektronicky identifikovať, ktorý detektor zopál a vyvolal príslušnú odozvu. Druhou možnosťou je prenechať rozhodnutie o prekročení koncentrácie na vyhodnocovacom systéme (napr. NVS) a zapojiť detektory do sériové slučky (viď ďalej). Pri tomto režime každý detektor posielá svoj stav a je možno identifikovať, v ktorom mieste rastie koncentrácia.

Základné údaje:

Detekovaný plyn	horľavé plyny a pary výbušných látok - kalibrácia len pre jeden plyn (štandardná kalibrácia - metán)
Signalizácia	dvojstupňová + pomocný výstup
Vyhotovenie výstupov	tranzistor s otvoreným kolektorom (60V/0,5A)
Pomocný výstup	Galvanicky oddelený spínač tranzistor (35V / 0,2A – úbytok v zopnutom stave <1V
Oneskorenie zopnutia II. stupňa	Voliteľné 0 alebo 10 sek.
Doba žhavenia	po štarte cca 20 sek.
Štandardne nastavená úroveň signalizácie	20% DMV pre II. stupeň 10% DMV pre I. stupeň
Max. merací rozsah	cca 50% DMV
Rýchlosť merania	max. 4 odmery / sek.
Doba odozvy	do 5 sek.
Napájacie napätie	12 V DC +/-10% alebo 24V AC (viď ďalej pozn.)
Odber prúdu	60mA max
Krytie	IP20
Hmotnosť	cca 250 g
Pracovné prostredie	AB4 podľa STN EN 33-2000-3 bez nebezpečia výbuchu (max. 50°C)
Skladovacia teplota	-20 až 50 °C / nekondenzujúca vlhkosť
Rozmery bez držiaku	115x103x40 mm
Pripojenie detektora	viacžilový (4) kábel priem. 5mm, pre vzdialenosť >5m použiť tienený kábel
Konštruované podľa	STN EN 50054, STN EN 50057

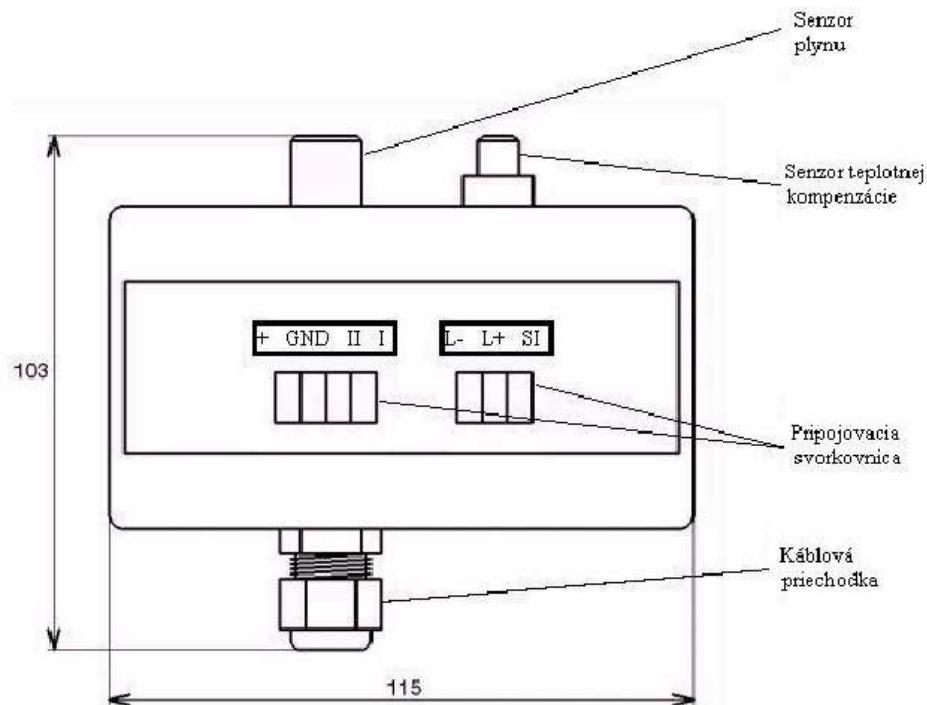

Detektory majú na doske elektroniky niekoľko nastavovacích prvkov, ktoré umožňujú meniť úroveň stráženej koncentrácie plynu a nastaviť rôzne režimy činnosti.

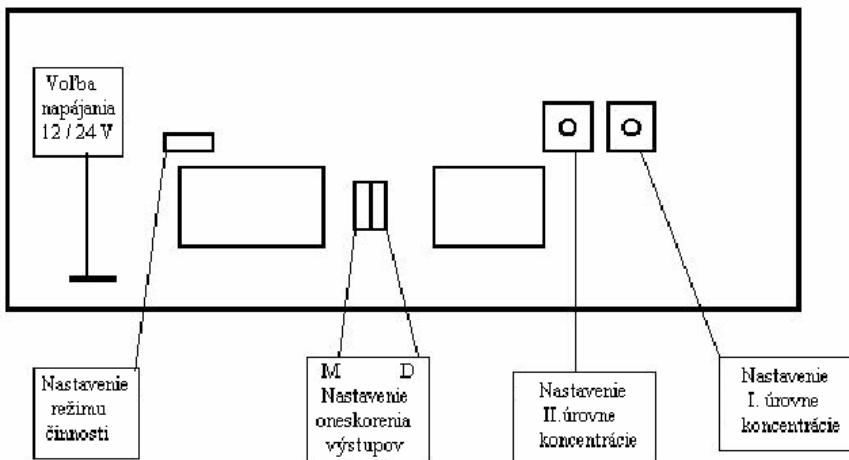

a) Režim činnosti:

Detektory GI30 môžu pracovať v jednom z dvoch režimov činnosti. K nastaveniu príslušného režimu sa používa skratovacia spojka, ktorej funkcia je nasledovná:

Spojka nenasadená

“Paralelný” režim činnosti. V tomto režime detektor nastavuje všetky výstupy podľa nastavenej koncentrácie na vnútorných trimroch. Výstup I/O je použitý pre signalizáciu prekročenia nastavenej koncentrácie 1. stupňa. V tomto režime svít žltej kontrolky signalizuje stav výstupu I. V detektore po štarte prebieha asi 20 sek. žhavenie - v tejto dobe nereaguje na plyn.

Spojka nasadená

“Sériový” režim činnosti. Výstupy pre signalizáciu plynu sú spínané podľa nastavenia príslušného trimra. Vstup SI slúži k vstupu signálu z predchádzajúceho detektora, výstup I/O posielá signál do nasledujúceho detektoru v slučke. Režim je signalizovaný krátkym blikaním žltej kontrolky s periódou cca 2 sek.

b) Funkcia výstupov:


Detektory GI30 umožňujú pri práci v "paralelnom" režime nastaviť oneskorenú reakciu detektoru na prítomnosť plynu.

Spojka M	Spojka D	Funkcia výstupu II. úrovne detektoru
nenasadená	nenasadená	Základná funkcia – výstup reaguje na aktuálny stav plynu bez oneskorenia
nasadená	nenasadená	Pamäťová funkcia vypnutia výstupu – po výskytu plynu zostáva výstup zopnutý aj po poklesе koncentrácie plynu. Výstup je možné vypnúť prerušením spojky M alebo vypnutím a opäťovným zapnutím napájacieho napätia.
nenasadená	nasadená	Omeškané zopnutie výstupu – po výskytu plynu reaguje detektor s omeškaním a zopne výstup až po 10 sek. Nepretržitá prítomnosť plynu po celú dobu oneskorenia je nutná. Na pokles koncentrácie plynu reaguje detektor bez oneskorenia.
nasadená	nasadená	Kombinácia obidvoch predchádzajúcich režimov - detektor reaguje na 2. stupni s oneskorením a po zopnutí výstup zostáva zopnutý.

c) Nastavenie detekovanej koncentrácie plynu:

Pre nastavenie koncentrácie plynu, pri ktorej výstup detektoru zopne sú na doske elektroniky pripravené dva trimre. Prvý z nich je určený pre nastavení úrovne pre I. stupeň. Elektronika sníma údaj z trimru a porovnáva ho s koncentráciou zo senzoru.

Trimre pre nastavenie II. stupňa určuje stráženú koncentráciu pre výstup II. Pri štandardnom nastavení je strážená koncentrácia 20% DMV pre II. stupeň a I. stupeň zopína pri koncentrácií 10% DMV. Pre obidva trimre platí, po smere hodinových ručičiek sa nastavuje vyššia koncentrácia.



d) Napájanie detektoru GI30 zo zdroja 24 V:


Detektory sú štandardne dodávané vo vyhotovení pre napájanie zo zdroja 12 V DC. V niektorých prípadoch však nie je takéto napätie k dispozícii a je potrebné ich napájať napäťom 24V DC. V tomto prípade je možné rozpojiť drôtovú spojku, ktorá je na plošnom spoji pod výkonovým rezistorom a detektor bude pracovať s napájacím napäťom 24 V +10%. Vyššie napájacie napätie však spôsobí, že elektronika detektoru viacej hreje a tím je ovplyvňovaná presnosť funkcie teplotnej kompenzácie.

Zapojenie svorkovnice detektoru GI30:


+	kladný vstup napájacieho napätia – štandardne sa na túto svorku pripojuje +12V, je možné však použiť i +24V (viď vyššie)
GND	spoločný vodič detekčného systému – "zem"
II	Výstup II. úrovne koncentrácie – pri prekročení nastavenej úrovne zopína
I/O	paralelný režim: Výstup I. úrovne koncentrácie – pri prekročení nastavenej úrovne zopína sériový režim: Výstup sériových dát do nasledujúceho detektoru
L -	výstupný spínač slučky - záporný vývod (viď ďalej). Zopnuteľ pri správnej funkcií detektoru. Pri výpadku napäťa, závade senzora alebo prekročenie koncentrácie II. stupňa v paralelnom režime rozpojené.
L +	výstupný spínač slučky - kladný vývod
SI	sériový vstup – pri zapojení do sériovej slučky prijíma dátá z predchádzajúceho detektoru.

Funkcia výstupných signálov:


Výstupy II a I/O slúžia k signalizácii prekročenia koncentrácie II. resp. I. nastavenej úrovne. Obidva výstupy II, I/O sú zapojené ako tranzistor s otvoreným kolektorm, tzn. že spínajú záťaž zapojenú proti + napájacieho napätia. Svorky sú pripojené priamo na výstupný tranzistor, na doske nie sú žiadne ďalšie prídavné ochranné obvody tranzistoru. Pri spínaní napr. indukčných záťaží je nutné použiť externé ochranné prvky.

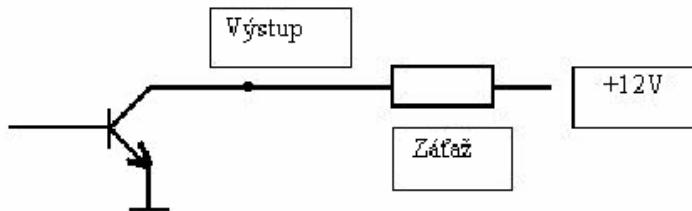

Výstupné svorky L- a L+ sú výstupy galvanicky oddeleného spínacieho tranzistoru. Tento spínač je pri správnej činnosti zopnutý, pri chybe na senzore alebo prekročení nastavenej úrovne II. je rozopnuty. Na funkciu tohto výstupu pri prekročení koncentrácie II. úrovne nemajú vplyv prepojky M a D. Spínací tranzistor je galvanicky oddelený a je možné sériovo radiť viacej výstupov od ďalších detektorov. Pri zapojovaní výstupu je potrebné dbať na polaritu signálu.

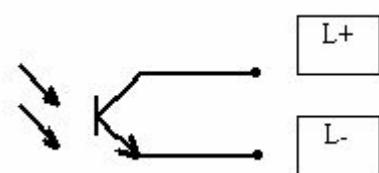

Signalizačné kontrolky

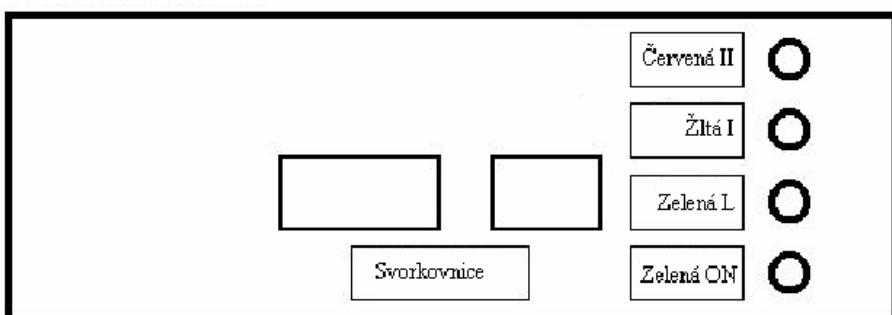


"červená II"	signalizuje svitom prekročenie II. úrovne koncentrácie plynu
"žltá I"	signalizuje prítomnosť plynu (prekročenie I. úrovne) alebo vysielanie sériových dát na zbernicu
"zelená L"	signalizuje zopnutý výstup slučky (detektor v poriadku, nie je prekročená II. úroveň v paralelnom režime)
"zelená ON"	signalizuje správnu činnosť detektora. LED dióda bliká s periódou asi 1 sek. Mení sa pomer doby "svieti/zhasnuté" - s vzrastajúcou koncentráciou sa predlžuje doba, po ktorú LED nesvieti. V paralelnom režime LED 20 sek po štarte svieti – žhavenie detektoru.

Základné spôsoby zapojenia detektorov GI30:


a) Paralelné zapojenie s napájacím zdrojom a priamym riadením výstupov (štandardné)

Pri paralelnom režime sú detektory zapojované na zbernicu, ktorá má použité signálne vodiče podľa konkrétnej aplikácie. Na obrázku je napríklad znázornený systém s 3 detektormi zabezpečujúcimi detekciu dvoch úrovní koncentrácie plynu. Každý z detektorov je napojený na zodpovedajúce signály zbernice. Dva vodiče zaistujú napájanie a po dvoch zostávajúcich sa vracia signál z detektorov do zdroja k ovládaniu relé. Zopnutie výstupu ktoréhokoľvek detektora spôsobí zopnutie relé v zdroji, nemožno však elektronicky odlišiť, ktorý detektor hlási prekročenie - to môže zaistiť obsluha vizuálnou.

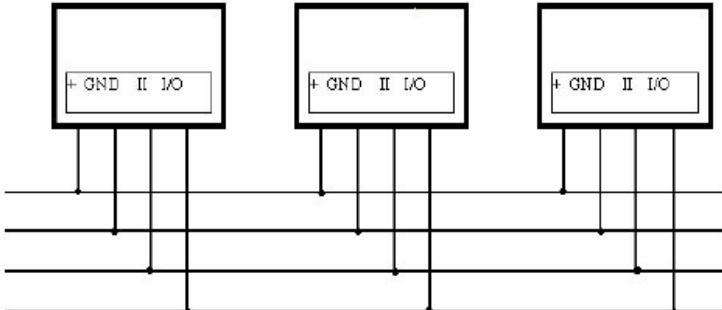


b) Sériové zapojenie s vyhodnocovacím systémom

Potrebná súčasť tohto zapojenia je vyhodnocovací systém, do ktorého prichádzajú dátá v sériovom tvare. Jednotlivé detektory sú zapojené do sériovej zbernice. Prvý z detektorov musí mať vstup pripojený na GND. Výstup z detektora je potom vždy zapojený do vstupu nasledujúceho. Vyhodnocovací systém rozpozná stav jednotlivých detektorov.

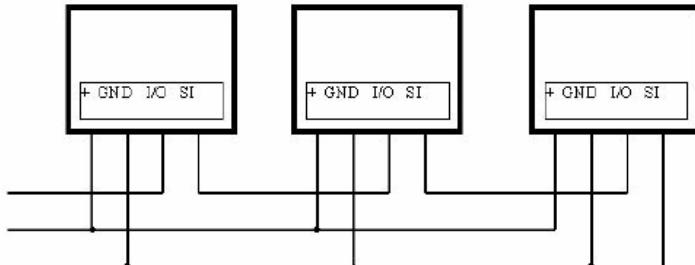

c) Využitie slučky pre kontrolu stavu detektorov

Pri tomto zapojení sa využíva možnosť spojiť detektory do sériovej slučky. Možno tak spínať napr. prúd v prúdovej slučke riadiaceho systému, kedy pri poruche na ktoromkoľvek detektore dôjde k prerušeniu slučky. Podobne je možné detektory zapojiť k zabezpečovacej ústredne a využiť možnosť pri poplachovom stave rozpojovať zabezpečovaci slučku ústredne. Pri rozpojení slučky možno v riadiacom systéme určiť, ktorý detektor to spôsobil.

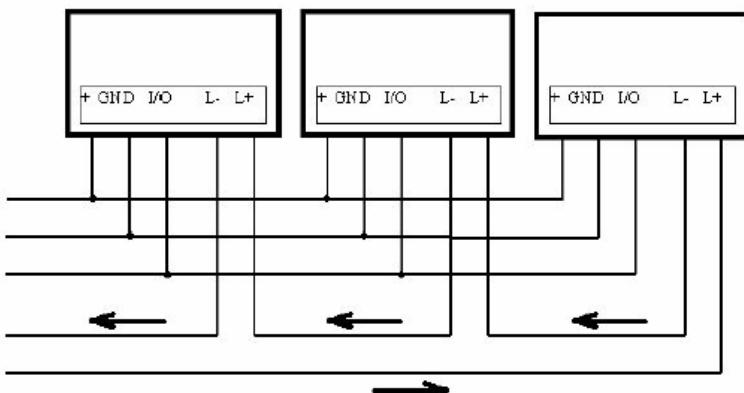

Obmedzenie použiteľnosti:

Detektor GI30, GI31 je určený pre detekciu výskytu horľavého plynu v štandardnej atmosfére. Pri veľmi nízkej alebo vysokej koncentrácií kyslíku nie je zaručená správna detekcia. V prostredí, kde sa môžu vyskytovať špeciálne chemické látky napr. na báze As, P, S môže dochádzať k tzv. "otrave" senzora. Možnosť použitia v takomto prostredí je potrebné konzultovať s výrobcom.

Servis:

Prvotné nastavenie je vykonané u výrobcu. Následne nastavenie, prípadné opravy alebo technickú pomoc zabezpečujeme na základe platných certifikátov od MARET systému.